


0	1	2	3	4	5	6	7	8																													
A	Electro-AGE Kft. 9021 Győr, Árpád út 5.								A																												
B	<div><div></div><div>ELECTRO-AGE TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div></div>								B																												
C	Munkaszám: 14-65 INSULA LUTHERANA Projekt: SZERETETHÁZ KUKATÁROLÓ, MOSLÉKTÁROLÓ ÉS ÉJSZAKAI ÁTVEVŐ Tervrajz: MOSLÉKTÁROLÓ ELOSZTÓ TERVE Rajzszám: EE-1 Megbízó: Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2.								C																												
D	Tervező: Perger Ágoston Aláírás:								D																												
E	Szerkesztő: Horváth Ervin Dátum 2017.11.30 <div>Megjegyzés: A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat és előírásokat maradéktalanul be kell tartani! Érintésvédelem: TN-S Feszültség: 3+N 400/230V, 1+N 24V Az elosztót Schneider Electric elemekből kell összeállítani. Valamennyi kismegszakító zárlati szilárdsága 10kA. Az elosztóban legalább 25% tartalékhelyet kell biztosítani. Szabványok: MSZ EN 81346-1:2010, MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 1585:2012, MSZ EN 61439</div>								E																												
F	<table><tr><td rowspan="4">SZERETETHÁZ KUKATÁROLÓ, MOSLÉKTÁROLÓ ÉS ÉJSZAKAI ÁTVEVŐ</td><td>Dátum</td><td>2017.11.30</td><td rowspan="4">Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2.</td><td rowspan="4">Electro-AGE Kft. 9021 Győr, Árpád út 5</td><td rowspan="4">MOSLÉKTÁROLÓ ELOSZTÓ TERVE</td><td>Projektszám</td><td>Előző lap:</td></tr><tr><td>Szerk.</td><td>Perger Ágoston</td><td>14-65 INSULA LU</td><td>Következő lap:</td></tr><tr><td>Ell.</td><td></td><td>Rajzszám</td><td>Lap:</td></tr><tr><td>Szabv.</td><td>DIN 81346</td><td>EE-1</td><td>Összes:</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Megbízó</td><td>Létrehozta</td><td>Tervrajz</td><td></td><td></td></tr></table>								SZERETETHÁZ KUKATÁROLÓ, MOSLÉKTÁROLÓ ÉS ÉJSZAKAI ÁTVEVŐ	Dátum	2017.11.30	Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2.	Electro-AGE Kft. 9021 Győr, Árpád út 5	MOSLÉKTÁROLÓ ELOSZTÓ TERVE	Projektszám	Előző lap:	Szerk.	Perger Ágoston	14-65 INSULA LU	Következő lap:	Ell.		Rajzszám	Lap:	Szabv.	DIN 81346	EE-1	Összes:				Megbízó	Létrehozta	Tervrajz			F
SZERETETHÁZ KUKATÁROLÓ, MOSLÉKTÁROLÓ ÉS ÉJSZAKAI ÁTVEVŐ	Dátum	2017.11.30	Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2.	Electro-AGE Kft. 9021 Győr, Árpád út 5	MOSLÉKTÁROLÓ ELOSZTÓ TERVE	Projektszám	Előző lap:																														
	Szerk.	Perger Ágoston				14-65 INSULA LU	Következő lap:																														
	Ell.					Rajzszám	Lap:																														
	Szabv.	DIN 81346				EE-1	Összes:																														
			Megbízó	Létrehozta	Tervrajz																																
0	1	2	3	4	5	6	7	8																													

## A

F

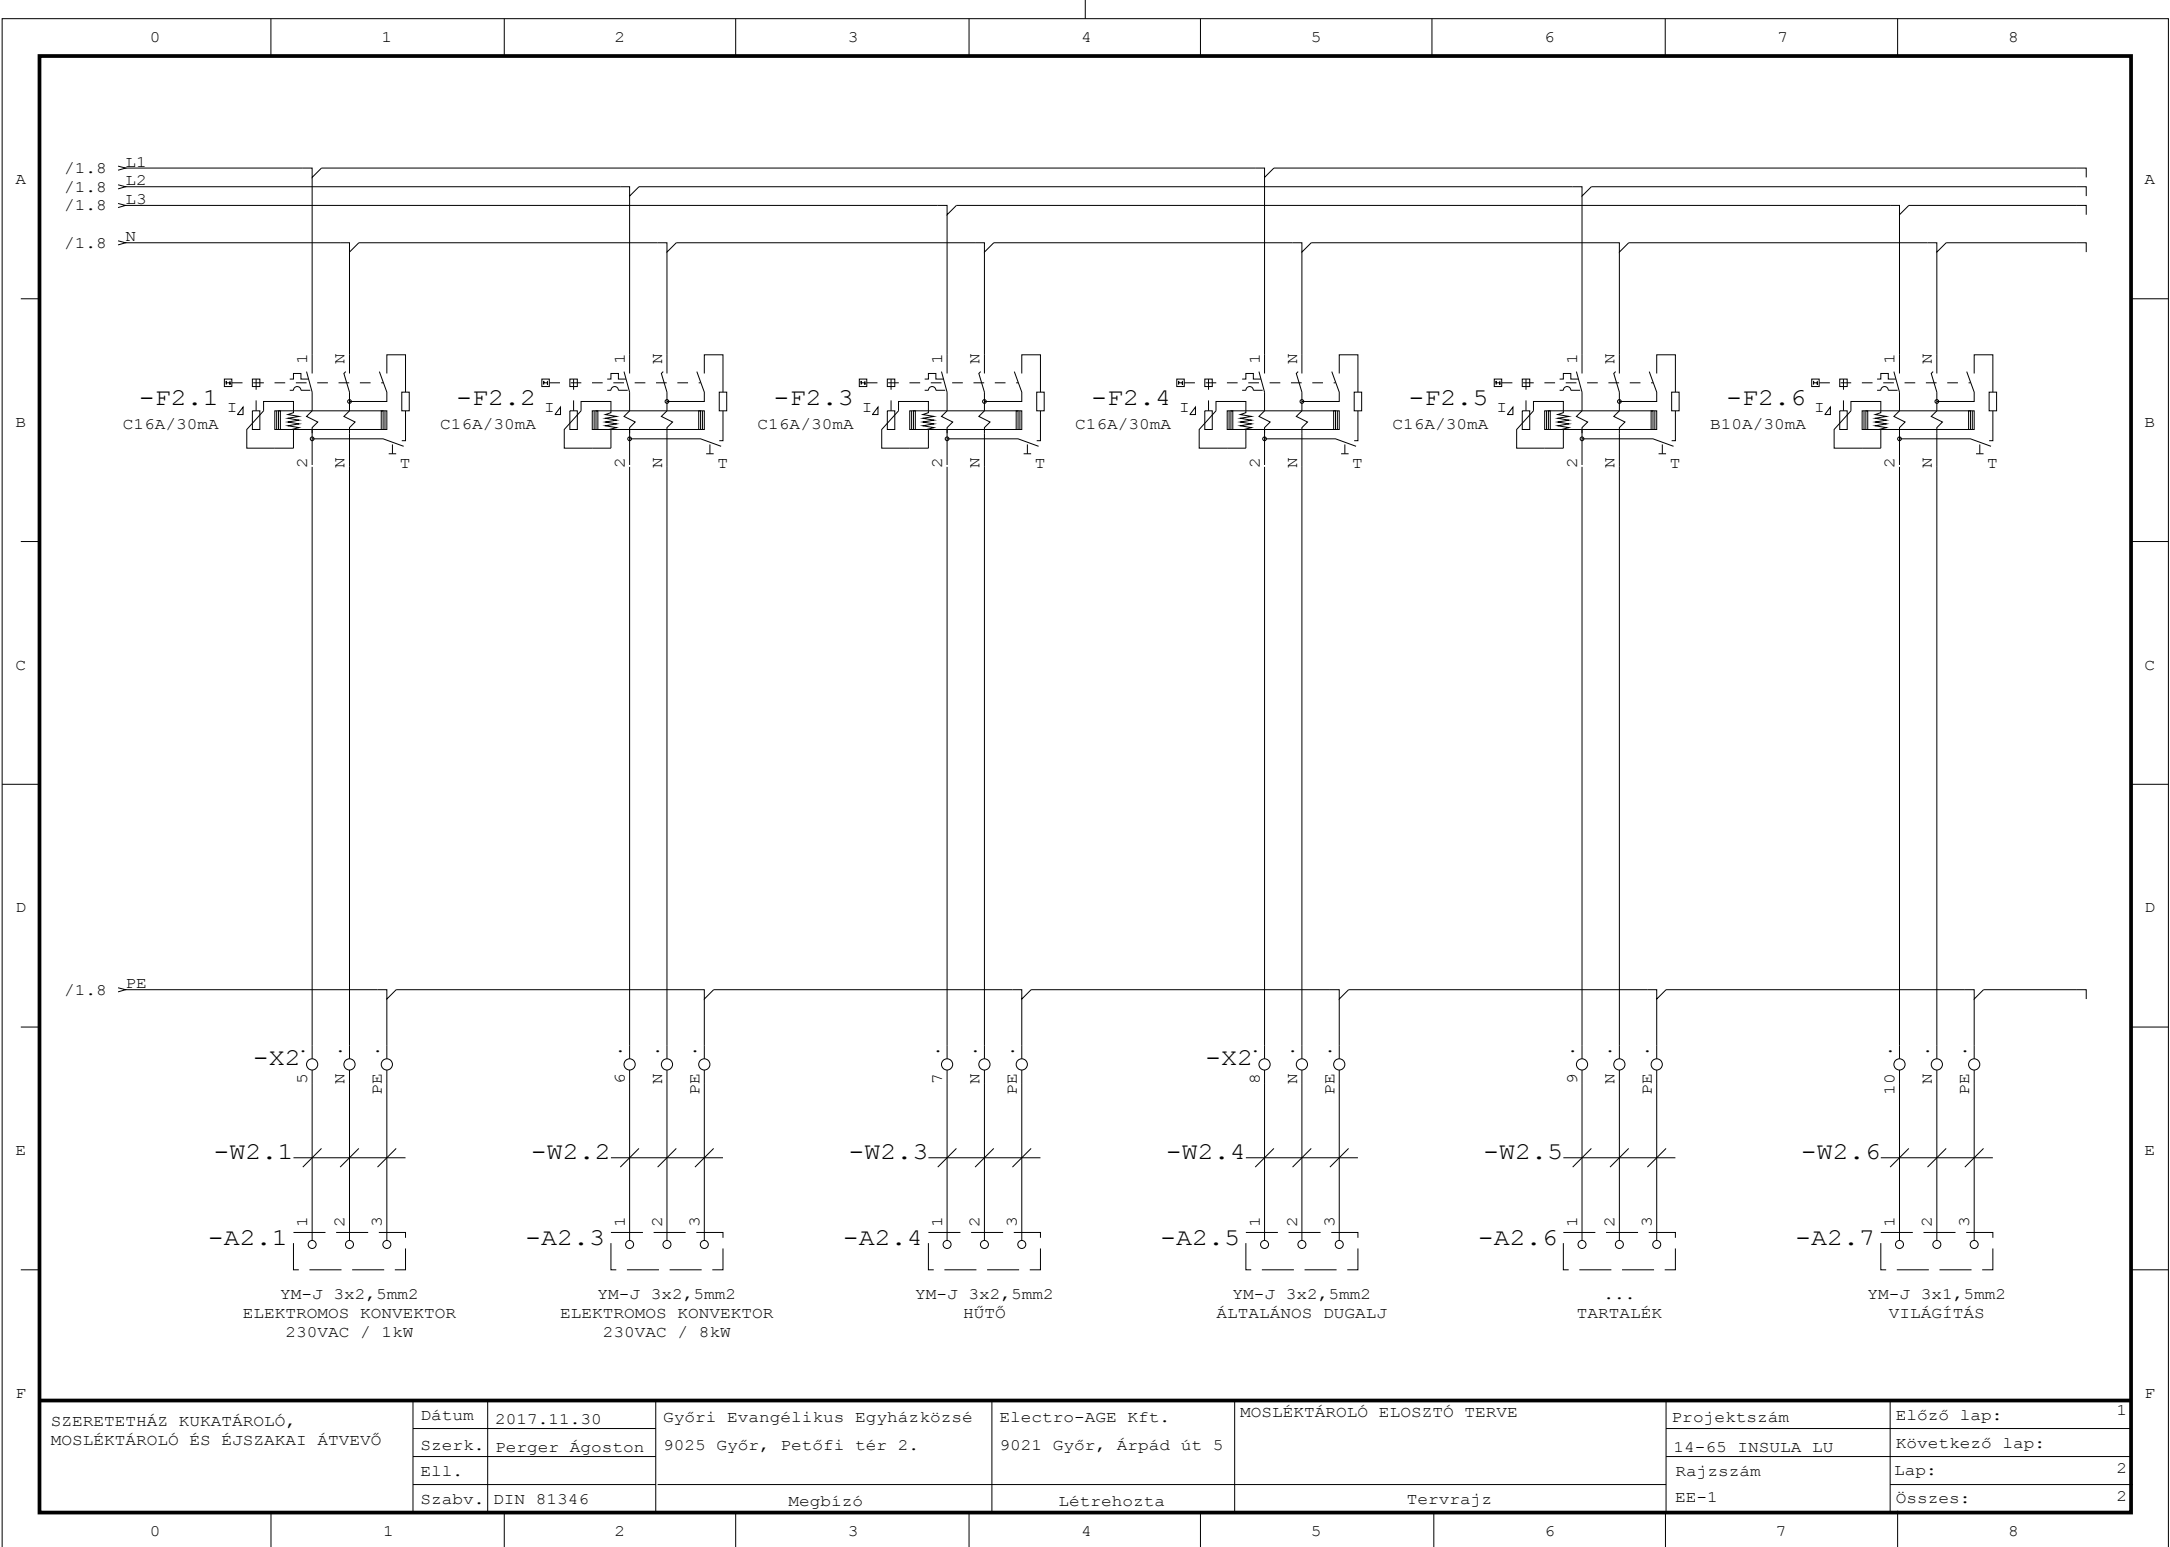

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	<div>Anyaglista<div>Oldal1</div></div>									A
	Nr.	Menny.	Név	Cikkszám	Tervjel	Gyártó				
B	1	1	Megszakító motorvédelemre 2P In=0,35A	0,25-0,4A	-F1.1					B
	2	5	FI/LS kombi_2P	C16A/30mA	-F2.1,-F2.2,-F2.3,-F2.4,-F2.5					
	3	1	FI/LS kombi_2P	B10A/30mA	-F2.6					
	4	1	Megszakító_3P	MC1 32A/25kA	-Q1.1					
	5	1	MX	24VAC	-Q1.2					
C	6	1	Tápegység 1f 230VAC/24VDC + akku + felügyelet 230VAC/24VDC/2,4A/7Ah	TÁPEN54-24/3	-T1.1					C
D										D
E										E
F	SZERETETHÁZ KUKATÁROLÓ, MOSLÉKTÁROLÓ ÉS ÉJSZAKAI ÁTVEVŐ		Dátum	2017.11.30	Győri Evangélikus Egyházközsé	Electro-AGE Kft.	MOSLÉKTÁROLÓ ELOSZTÓ TERVE		Projektszám	Előző lap:
			Szerk.	Perger Ágoston	9025 Győr, Petőfi tér 2.	9021 Győr, Árpád út 5			14-65 INSULA LU	Következő lap:
			Ell.						Rajzszám	Lap:
			Szabv.	DIN 81346	Megbízó	Létrehozta	Tervrajz		EE-1	Összes:
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	